CONFINI AMMINISTRATIVI

DATI CARATTERISTICI

DATI DI COSTRUZIONE

PRESSIONE MASSIMA DI PROGETTO (DP) 75.0 bar
GRADO DI UTILIZZAZIONE DICHIARATO f = 0.72
GRADO DI UTILIZZAZIONE ADOTTATO
- linea a spessore normale f = 0.67
- linea a spessore maggiorato f = 0.57

REALIZZATO IN CONFORMITA' AL D.M. 17/04/08

DATI DI ESERCIZIO (C.P.I.)

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO (MOP) 75.0 bar
GRADO DI UTILIZZAZIONE f = 0.72
IMPIANTO IN CONFORMITA' AL D.M. 17/04/08

RIVESTIMENTO GIUNTI DI SALDATURA

FASCE TERMORESTRINGENTI CON PEZZE DI CHIUSURA E PRIMER PER GIUNTI DI SALDATURA, CLASSE DI SOLLECITAZIONE C - 50 SECONDO TAB. GASD A.07.10.02
SU T.O.C.: FASCE TERMORESTRINGENTI CON PEZZE DI CHIUSURA E PRIMER PER GIUNTI DI SALDATURA, CLASSE DI SOLLECITAZIONE C - 50 PER T.O.C. SECONDO TAB. GASD A.07.10.02

IMPIANTO MUNITO DI CAVO TELE

DATI GENERALI

DN	1200	SP	16.1	2214.37 m
DN	1200	SP	18.9	10777.14 m

DIAMETRO INTERNO DEFINITO Di 1184.3 mm

LUNGHEZZA TOTALE IMPIANTO 12991.51 m

CONFINI AMMINISTRATIVI

PLANIMETRIA 1:2000

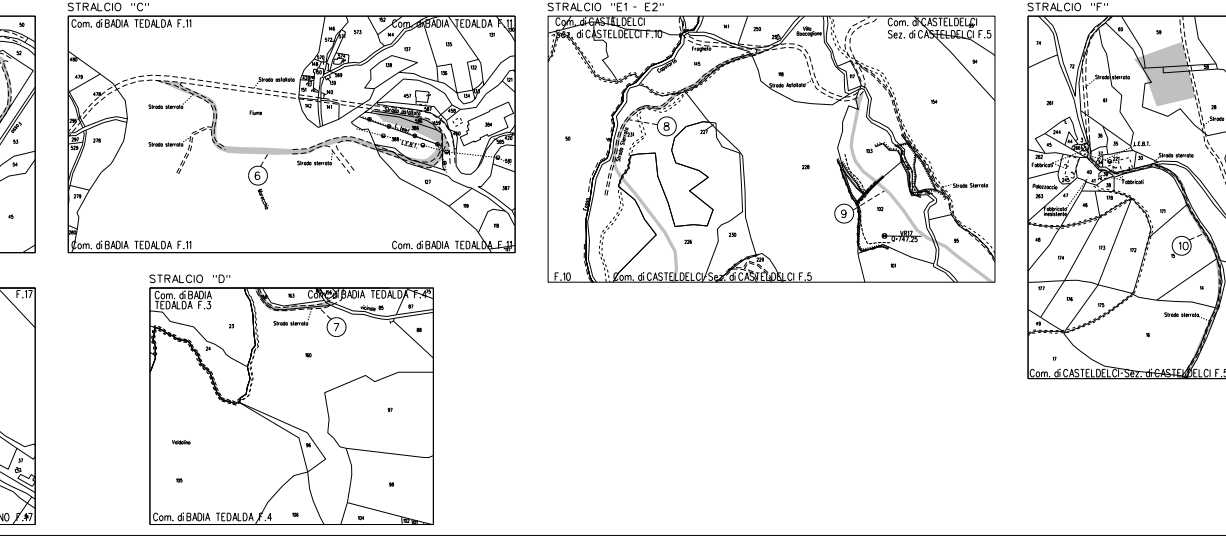

LEGENDA

10.00 m / 18.00 m — AREA DI OCCUPAZIONE LAVORI (RISTRETTA 7:11 m)
AREA DI PASSAGGIO A SERVIZIO DELLA T.O.C. SENZA ARRECARE DANNI AL SOPRASSUOLO
METANODOTTO IN PROGETTO
METANODOTTI IN ESERCIZIO
METANODOTTI IN PROGETTO DA ALTRA OPERA
(N) STRADE DI ACCESSO ALL'AREA OCCUPAZIONE LAVORI

SIMBOLI

V1 Vertice
P1 Picchetto

Firmato digitalmente da
Rocco Vincenzo Monaco
CN = Monaco Rocco Vincenzo
C = IT

ABBREVIAZIONI

PN AREA DI PASSAGGIO CON PISTA NORMALE
PR AREA DI PASSAGGIO CON PISTA RISTRETTA
PNI AREA DI PASSAGGIO CON PISTA NORMALE INVERTITA
PRI AREA DI PASSAGGIO CON PISTA RISTRETTA INVERTITA
PP PISTA PARTICOLARE

NOTE

1. In corrispondenza di parallelismi e/o interferenze dell'area di passaggio con linee elettriche aeree, l'appaltatore dovra' procedere all'esatta determinazione dell'altezza dei conduttori e del loro voltaggio in modo da poter adottare i necessari provvedimenti di sicurezza propedeutici alla esecuzione dei lavori di costruzione.
2. L'appaltatore dovra' procedere all'esatto accertamento di cavi, tubazioni e fognature interrate interferenti con la linea, mediante scavi a mano.

Nota: Fogli Catastali aggiornati a Ottobre 2022



COROGRAFIA Scala 1:800.000

Nei Comuni di SESTINO, PENNABILLI, CASTELDECI, BADIA TEDALDA, SANT'AGATA FELTRIA

Rev.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO AUTORIZZATO
1	10/08/2023	AGGIORNAMENTO EMISSIONE PER APPALTO	V.PIRRERA	F.MARCHETTI	A.BRUNI G.BRIA
0	01/06/2023	EMISSIONE PER APPALTO	V.PIRRERA	F.MARCHETTI	A.BRUNI G.BRIA

snam — PROGETTISTA T.EN TECHNIP ENERGIES — techfem
Rif.TEN: 2295-301-DW-3542-03

COMMESSA NQ/R22358 — CODICE TECNICO 13247

METANODOTTO: SESTINO - MINERBIO
1° TRONCO SESTINO - CASTELDELCI
DN 1200 mm (48"), DP75 bar

DIS. N. 10-LB-44E-81193
REVISIONE 1
FG. 1 DI 1
SCALA 1:2000

PLANIMETRIA CATASTALE CON AREE OCCUPAZIONE LAVORI

T.EN ITALY SOLUTIONS S.p.A. - 00148 ROMA - Viale Castello della Magliana, 68

A3

DOCUMENTO DI PROPRIETA' SNAM. LA SOCIETA' TUTELERA' I PROPRI DIRITTI IN SEDE CIVILE E PENALE A TERMINI DI LEGGE.